

Łączenie proste jak drut...

OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU

Łączone końce rur powinny być nieuszkodzone i nieporysowane.

Rury i kształtki nie mogą być zanieczyszczone piachem, błotem, kamieniami czy też innymi materiałami.


W przypadku ponownego użycia złączki należy sprawdzić, czy pierścień zaciskowy jest ostry i dobrze trzyma rurę. W przypadku poluzowania zalecana jest wymiana pierścienia na nowy.

Złączki i zawory przystosowane są do takich samych temperatur pracy jak rura polietylenowa. Wytrzymują także temperatury poniżej 0°C.


Złączki i zawory przeznaczone są do stosowania w sieciach i instalacjach wodociągowych. W przypadku narażenia na intensywne działanie chemiczne zaleca się stosowanie uszczelek EPDM lub FPM (na zamówienie).

Seria 1 - Złączki wciskowe o rozmiarach 20-63mm

A

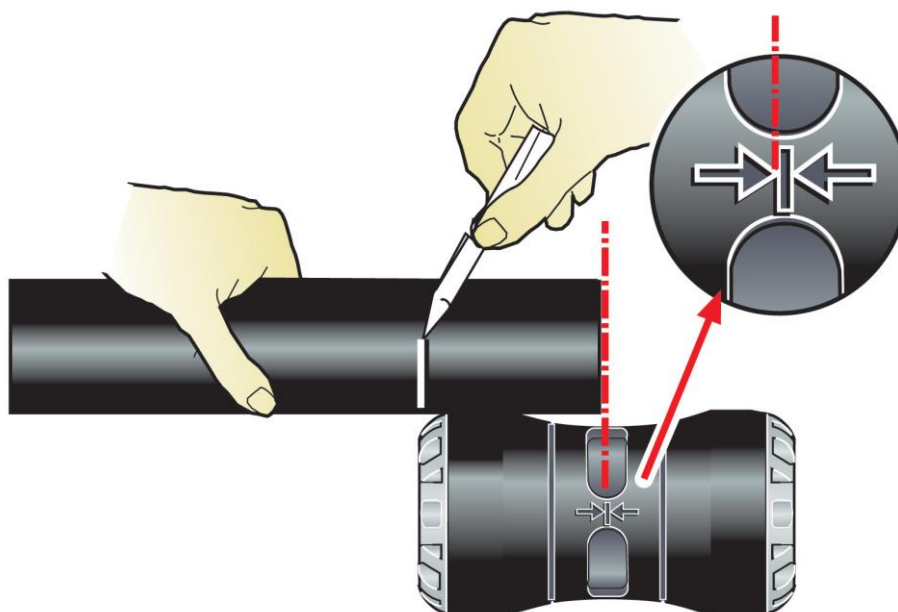

B

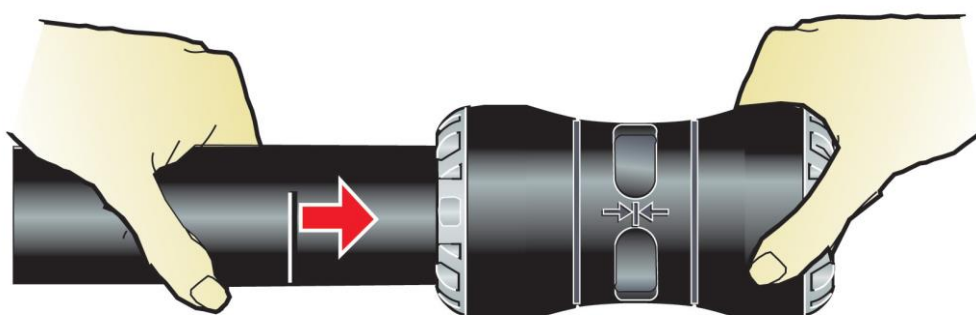

C

